


# Juego termostático de 3/4"

## 0217.02

Conjunto decorativo para juego termostático de 3/4"

\* Se complementa con la válvula 0217.FVBASE

### Instalación del cuerpo base

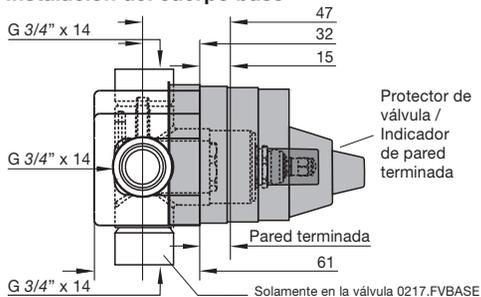


**Una vez verificada la estanqueidad del circuito y colocado el revestimiento final (ver folleto correspondiente al art. 0217.FVBASE):**


**A\_** Retirar las protecciones plásticas provistas en el art. 0217.FVBASE, asegúrese que la cara plana pintada del inserto coincida paralelamente con la línea pintada del cuerpo de la válvula para asegurar la regulación de la misma a 38°C (ver dibujo ampliado).

**B\_** Instalar el limitador de temperatura de manera tal que su marca pintada coincida con la marca indicada en el cuerpo de la válvula (ver vistas A y B).


**C\_** Colocar las vistas.

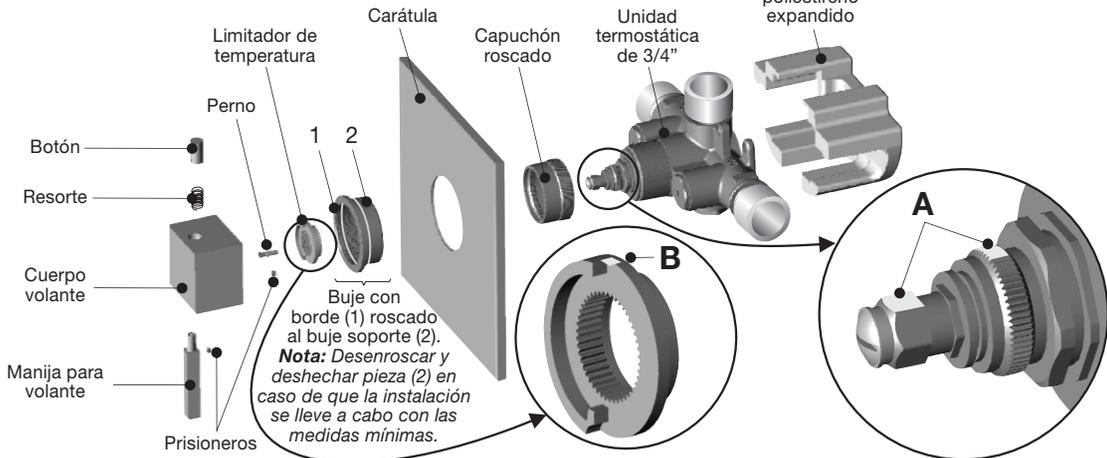

### Instalación del conjunto exterior

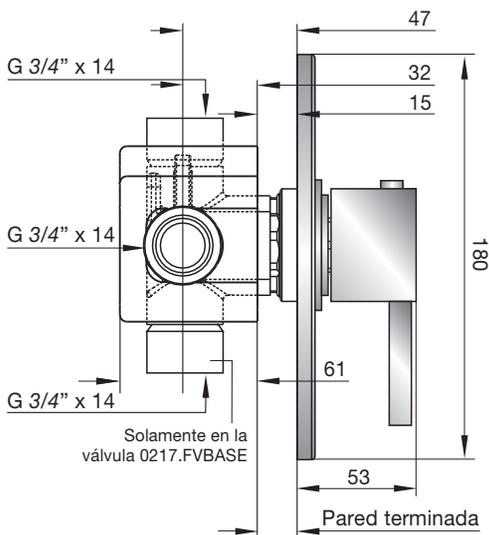

### Instrucciones de uso

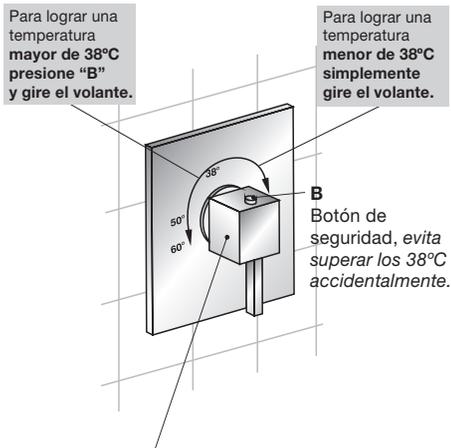

**A** Volante selector de temperatura.  
**Nota importante:**  
 Este juego no regula el caudal de agua. Para tal fin, deben utilizarse tantas llaves de paso como dispositivos tenga su baño (duchas, picos, duchas corporales masajeadoras, etc.).

Todas las medidas están en mm.

**FV S.A.**  
 Bernardo de Irigoyen 1053  
 B1604AFC Florida  
 Pcia. de Buenos Aires  
 Argentina  
 Tel: (011) 4730-5300  
 Fax: (011) 4730-5363

**Web:** www.fvsa.com

**Centro de Atención al Usuario FV responde para todo el país**  
**Tel: 0810-555-5300** **E-mail: fvresponde@fvsa.com**

**Sucursales:**  
**Bahía Blanca**  
 Pueyrredón 74 - B8000JOB Bahía Blanca  
 Tel: (0291) 456-1999  
**Córdoba**  
 Urquiza 2265 - X5001FTK Córdoba  
 Tel: (0351) 471-8863  
**Mendoza**  
 Maipú 235 - M5500CVE Mendoza  
 Tel: (0261) 438-0528  
**Rosario**  
 Eva Perón 5357 - S2008BQJ Rosario  
 Tel: (0341) 456-2339  
**Tucumán**  
 Jujuy 779 - T4000IQO Tucumán  
 Tel: (0381) 424-2274